

FELHÍVÁS

villamos hálózatok környezetének tisztántartására

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.(székhelye: 4024 Debrecen, Kossuth L.u.41.) **felhívja**

az ellátási területén lévő ingatlantulajdonosokat, Használókat, Kezelőket, Bérelőket- ideértve a természetes- és növényvédelmi területek kezelőit, az erdészeteket, önkormányzatokat- a villamos hálózatok nyomvonalát és a biztonsági övezetet érintő akár élő, akár elszáradt, gondozott vagy gondozatlan fák, bokrok, növényzet eltávolítására, a fák gallyazásának elvégzésére.

A növényzeten történő beavatkozásra az élet- és vagyonbiztonság, veszélyes helyzetek elkerülése és az áramszünetek megelőzése érdekében van szükség.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. a jelen felhívást a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§ (2) bekezdése, 133.§ (3) bekezdése, 137.§-a, illetve a villamos művek, valamint a termelői, magán, és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I.22.) NGM rendelet alapján teszik közzé.

A növényzetre vonatkozó korlátozások a biztonsági övezetben, fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha végleges kifejlett állapotában

-35 kV felett 200 kV névleges feszültség szintig 3 méternél

-1 kV felett 35kV névleges feszültség szintig 2 méternél

-1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség szintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt az éves növekményt is figyelembe véve.

A biztonsági övezetben a növényzetre vonatkozó tilalom szerint tilos

- olyan növényzet telepítése és tűrése, amelynek magassága kifejlett állapotában meghaladja a 4 métert
- olyan növényzet telepítése és tűrése, amely a nyomvonal és az oszlopok járművel való megközelítését akadályozza.

A biztonsági övezet környezetében lévő fák, bokrok ágait vagy a teljes növényzetet az ingatlantulajdonosoknak-mint egyben a növényzet tulajdonosának – kell rendszeresen megfelelően gondoznia, hogy azok a vezeték biztonsági övezetének határát, illetőleg az adott feszültség szintű vezetékre vonatkozó veszélyzóna határát ne közelítsék meg.

Kérjük, hogy az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek ezt a feladatot elvégezni! A vezetékek által érintett kül- és belterületi ingatlanokon egyaránt mérjük fel, hogy hol nem felel meg a növényzet méret, magassága a jogszabályi előírásoknak, és az éves növekedést is figyelembe véve, és ennek megfelelően tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

Kérjük, hogy a hálózatot veszélyesen megközelítő fák és egyéb növényzet gallyazása, eltávolítása előtt – az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében – egyeztessék az elvégzendő feladatokat és azok végrehajtási feltételeit az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. területileg illetékes szervezeti egységével!

Az élet-, baleset- és vagyonbiztonság érdekében kiemelten fontos a feszültségmentesítés elvégzése és a szakfelügyelet, melyet az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. elvégez, illetve térítésmentesen biztosít.

Felhívjuk az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a szükséges feszültségmentesítés elmaradása miatt bekövetkezett balesetért, károkért felelősséget az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. nem vállal.

Az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. régió-központ címe, elérhetősége:

Név	Cím	Telefon
Szolnoki régióközpont	5000 Szolnok, Verseghy u. 3.	(56) 506-131

Amennyiben az ingatlantulajdonosok e felhívás megjelenésétől számított 15 munkanapon belül nem jelenti be az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. illetékes régióközpontjánál, hogy a biztonsági övezet tisztántartását elvégzi, vagy a bejelentését is elmulasztja és a tisztántartási munkát sem végzi el, úgy az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.-vel szerződött vállalkozó jogosult és köteles a munkát a jogszabályok és a szabvány előírásai szerint elvégezni!

Kérjük az ingatlantulajdonosok együttműködését, mivel mindenkinek érdeke az, hogy lakókörnyezetében a villamosenergia-ellátás minősége, a szolgáltatás folyamatossága biztosított legyen és azt ne zavarják, akadályozzák a villamoshálózathoz érő ágak, növények által előidézett feszültségproblémák, üzemzavarok és áramszünetek.

A villamoshálózat alatt és közelében kizárólag alacsony növésű fafajták telepítését és megtartását javasoljuk.

Együttműködésüket köszönjük.


E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.

Szolnok, 2017-01-04.

5.1.1 Gallyazási és fakivágási területek

Előírt távolságok

Feszültségszint, vezetékfajta	Vezeték és növényzet megengedett minimális távolsága [m]	Vezeték és növényzet beavatkozás utáni elvárt legkisebb távolsága [m]	Megközelítési irány
KIF csupasz	1,50	2,00	Oldalról, alulról
KIF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
KÖF csupasz	2,50	5,00	Oldalról, alulról
KÖF burkolt	2,50	3,50	Oldalról, alulról
KÖF szigetelt	1,00	1,50	Oldalról, alulról, felülről
NAF	5,00	13,00	Oldalról
NAF	3,50	5,00	Alulról

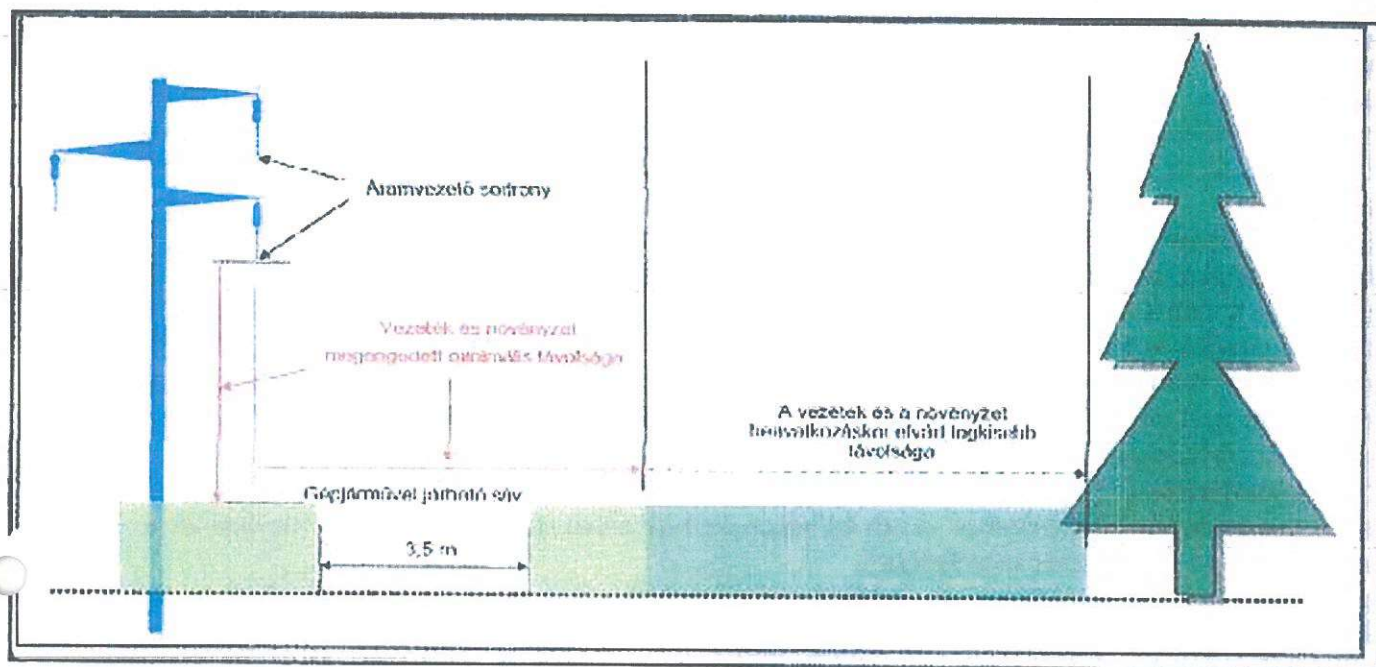

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok a szél által okozott mozgás, az esetleges hó, vagy jégterhelés miatt szükséges biztonsági okokból megnövelt távolságok.

A gallyazás során megtörténik a biztonsági övezetben magasra nőtt bokrok és a biztonsági övezet környezetében lévő, magasra nőtt fák azon ágainak eltávolítása, amelyek az adott feszültségszintre megengedett minimális távolságot megsértik.

A magasságuk miatt nem meghagyható fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növő, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes) fákat talajszinten ki kell vágni. (Fának a 10 cm törzsátmérő feletti növény számít.)

A gallyazás és fakivágás a vezeték és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

A biztonsági övezetről szóló rendelet szerint azok a fák, amelyek kifejlett állapotukban elérik a vezeték biztonsági távolságát, nem hagyhatók meg. Csupasz vezetékeknél ezért az alsó gallyazási zónahatár csak a biztonsági övezeten kívülről benyúló ágakra értelmezhető.

Megjegyzés:

A biztonsági övezeten belül (amennyiben a biztonsági övezet a jogszabályi előírások alapján érinti a talaj felületét) minden olyan növényt fakivágással és nyiladéktisztítással el kell távolítani, mely kifejlett állapotában az adott vezetékre előírt megközelítési távolságot megsértheti. Ha a biztonsági övezet a jogszabályi meghatározás alapján a talaj szintjét nem érinti (pl. kisfeszültségű szigetelt szabadvezeték), illetve a biztonsági övezetben lévő, kifejlett állapotában a vezeték veszélyzónájába nyúló fák esetében –amennyiben a vágási engedélyt a hatóságok nem adják meg – gallyazási tevékenységet kell végezni. Azokban az esetekben, amikor a vezetékek alatti növényzet kifejlett állapotában benyúlhat a vezeték biztonsági zónájába, de a helyi körülmények miatt (pl. városkép védelme, üdülőterület) miatt nem alkalmazható fakivágás és nyiladéktisztítás, az ingatlan tulajdonosával egyeztetett módon gallyazásos megoldást kell választani, melynél a növényzet teljes eltávolítására (kiirtására) nem kerülhet sor. Ilyen esetekben törekedni kell az ingatlan (általában közterület) kezelőjével (önkormányzattal) olyan **egyedi megállapodás** megkötésére, mely alapján a növényzet odaillő fajokra cserélésével hosszútávra megoldható a vezetékek és a környezet kölcsönös biztonsága.

Általános szabályként kell betartani azt, hogy a csupasz, illetve burkolt szabadvezetékek biztonsági övezetén belül, feszültségszinttől függetlenül, a vezeték fölötti térben az elvégzett munkálatok után benyúló faág, lomb nem maradhat!

Gallyazási munkavégzésre vonatkozó előírások

A gallyazási munkát a fenti táblázatban meghatározott területeken kell elvégezni. Ezen túlmenően a gallyazási munka keretében a munkavégzésre kijelölt hálózatszakaszon lévő oszlopok tövét is meg kell tisztítani és az oszlopokról a kúszónövényeket a földtől 2 méter magasságig el kell távolítani.

Az oszlopokra a hálózat gallyazással megtisztítandó zónáin belülre felfutó kúszónövényzetet csak a hálózat feszültségmentesített állapotában szabad eltávolítani!

Az oszloptő tisztítás során az oszlop, rácsos acél oszlopnál a betonalap és az oszlopcsonk, valamint a telepített földelővezető (-szalag), felületét rongálni nem szabad. A munka során észlelt szakadt földelővezetőkről azonnal értesíteni kell a területgazdát! A lenyesett növényi hulladékot rendezetten kell otthagyni (a biztonsági övezet határán kívül). Az ily módon elhelyezett, lenyesett növényi hulladék a közterületi utak, járdák forgalmát a nem veszélyeztetheti!

Fakivágási munkavégzésre vonatkozó előírások

A fakivágási munkát a fenti táblázatban meghatározott területeken kell elvégezni.

A **magasságuk miatt nem meghagyható**, 10 cm feletti törzsátmérőjű fák, valamint a biztonsági övezet környezetében növe, a biztonsági övezetet veszélyeztető (kidőlés veszélyes), 10 cm feletti törzsátmérőjű fákat talajszinten ki kell vágni. A törzsátmérő a talajtól számított 1 m-es magasságban mérendő. A kivágott fát rendezetten a biztonsági övezet közelében kell hagyni. Az ily módon elhelyezett, lenyesett részek a közterületi utak, járdák forgalmát a nem veszélyeztethetik!

5.1.2 Nyiladéktisztítási

A nyiladéktisztítást erdős területeken és olyan helyeken kell alkalmazni, ahol a nyiladék egyben a vezeték tartószerkezetecinek megközelítését is szolgálja.

Az ehhez a nyiladékban lakott területen kívül **legalább 3,5 m szélességű terepjáró gépjárművel járható sávot** kell kialakítani.

A nyiladéktisztítás és tereprendezés a vezeték és a növényzet elvárt legkisebb távolságáig végezhető, figyelembe véve a helyi viszonyokat.

Nyiladéktisztítási munkavégzésre vonatkozó előírások

A nyiladéktisztításnál megtörténik a fák, bokrok, cserjék, sarjak talajszinten történő elvágása. A nyiladéktisztítások és fakivágások esetén a nyiladékban alkalmas terepviszonyok esetén szárzúzóval történik a kisebb fák és növények eltávolítása.

A terepjáró gépjárművel járható sávban a járhatóság biztosítására szükség esetén tereprendeризést kell végezni, a fatuskókat gépi úton talajszintbe kell hozni, vagy tuskózással eltávolítani. Amennyiben a tuskók teljes eltávolítására, illetve 30 cm-t meghaladó átmérőjű fák kivágására is szükség van, azt a szerződésben külön kell rögzíteni. A nyiladéktisztítási munkavégzés keretében a munkavégzésre kijelölt hálózatszakaszon lévő oszlopok tövét meg kell tisztítani, az oszlopokról a kúszónövényeket 2 méter magasságig el kell távolítani.

Az oszlopokra a hálózat gallyazással megtisztítandó zónáin belülre felfutó kúszónövényzetet csak a hálózat feszültségmentesített állapotában szabad eltávolítani! Az oszloptő tisztítás során az oszlop, rácsos acél oszlopnál a betonalap és az oszlopcsonk, valamint a telepített földelővezető (-szalag), felületét rongálni nem szabad. A munka során észlelt szakadt földelővezetőkről azonnal értesíteni kell a területgazdát! A levágott növényi hulladékot a biztonsági övezet közelében rendezetten kell otthagyni. Az ily módon elhelyezett, lenyesett részek a közterületi utak, járdák forgalmát nem akadályozhatják, és nem veszélyeztethetik!